



NOTA: Unicamente se efectuará el empalme a "sifón" cuando el diámetro del circular afluente sea igual o superior a 0.40 m. y cuando el desnivel entre zampeados sea superior a 0.70 m..-

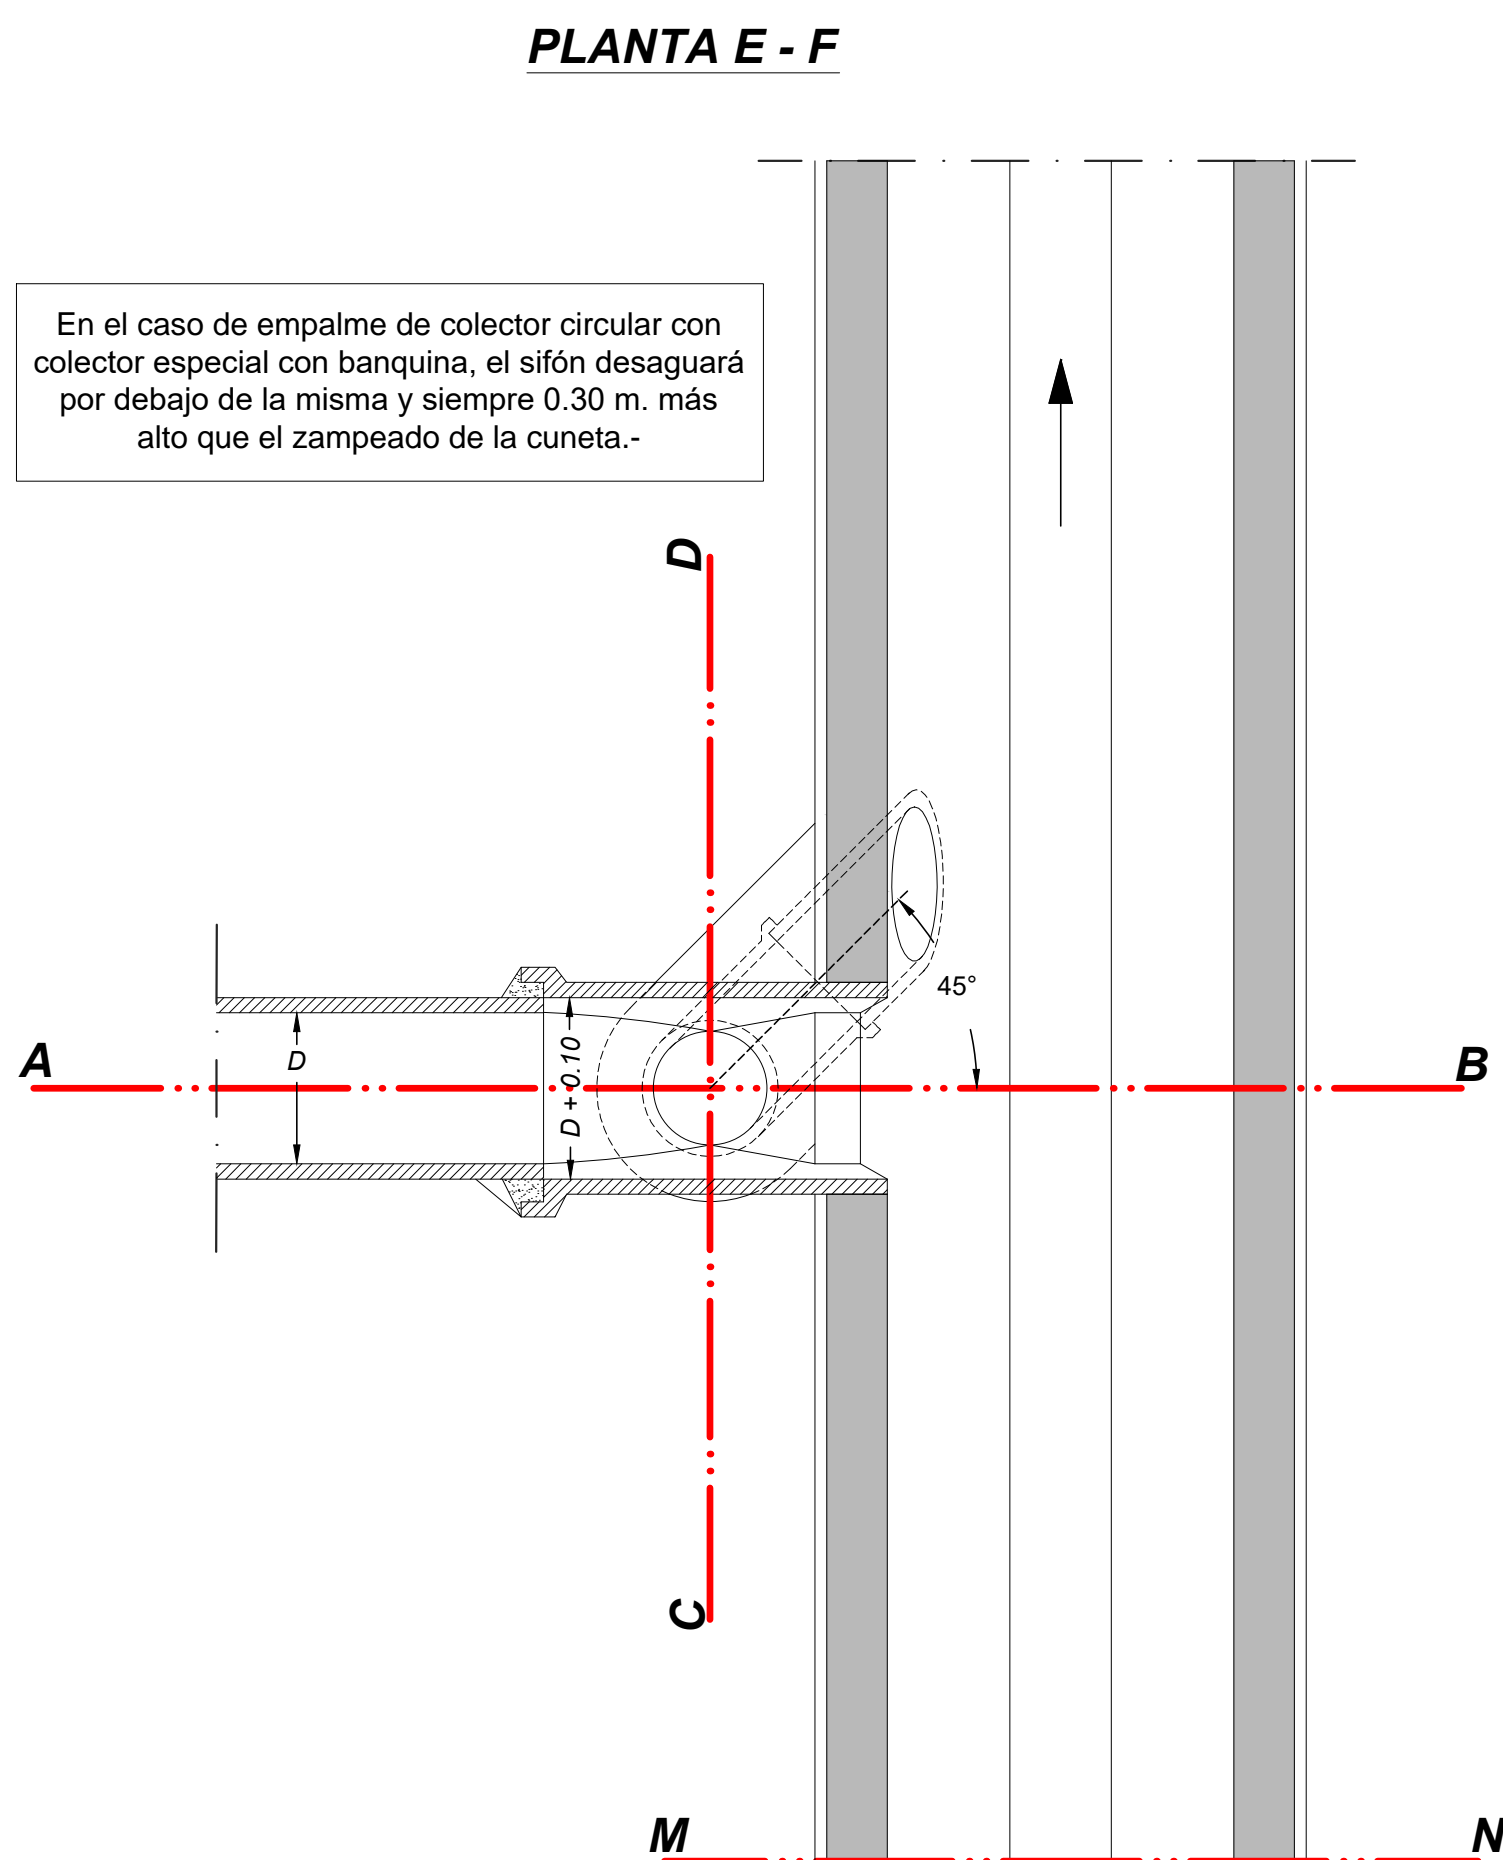

**DETALLE DEL SIFON
CORTE C - D**

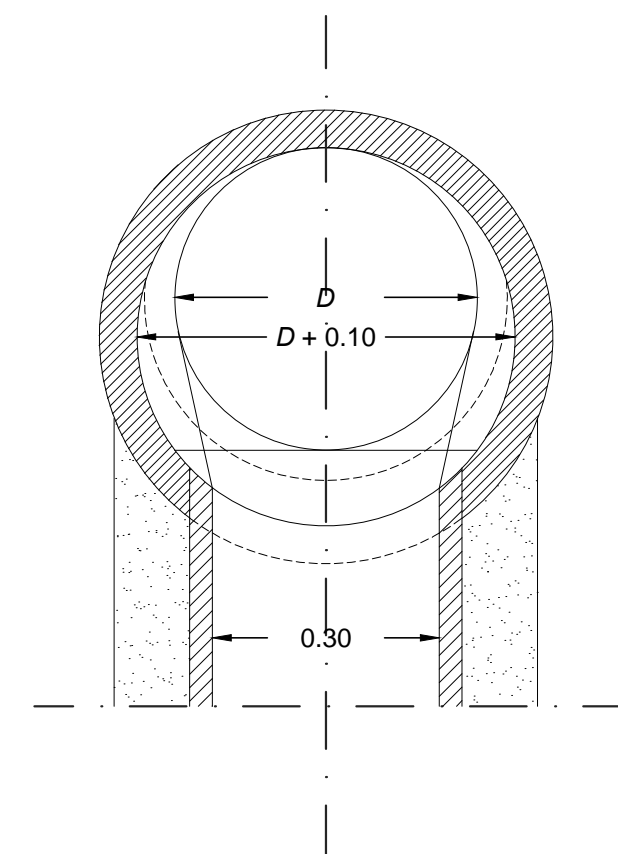

ESCALA 1:20

ESCALA 1:10



IMM

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL
DIVISION SANEAMIENTO
SERVICIO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE SANEAMIENTO



APROBACION FINAL

DIRECTOR	Ing. J. ALSINA
PROYECTISTA/S	
RELEVAMIENTO	
AYUDANTE/S	DIBUJANTE/S JUAN M. BECEIRO

REVISIONES PARCIALES

NOMBRE	

PLANO SUSTITUIDO POR:

PLANO N° - REVISION N°	FECHA	FIRMA
ARCHIVO DIGITAL	ESCALA	EXPEDIENTE
6-EMP-OVOIDE-CIRC.DWG	1 : 20	

PLANOS GENERALES
Empalme de un Colector
Circular con un
Colector Ovoido o Especial

FECHA : 30/6/2004

PROYECTO N°

PLANO N° - REVISION N°

6