

NOTA / S:

Tipo I – Punto de inspección simple (acceso mediante tapa de 50 cm.).

I.1 – $t_2 \leq 1.30$





I.2 – $t_2 > 1.30$

Tipo II – Cámaras especiales para mantenimiento y limpieza.

Materiales – Hormigón – Fck (resistencia cilíndrica a los 28 días) ≥ 210 kg/cm² (Bn 250).

– Recubrimiento 3 cm.

Acero tratado – Tensión límite de fluencia ≥ 4200 kg/cm².

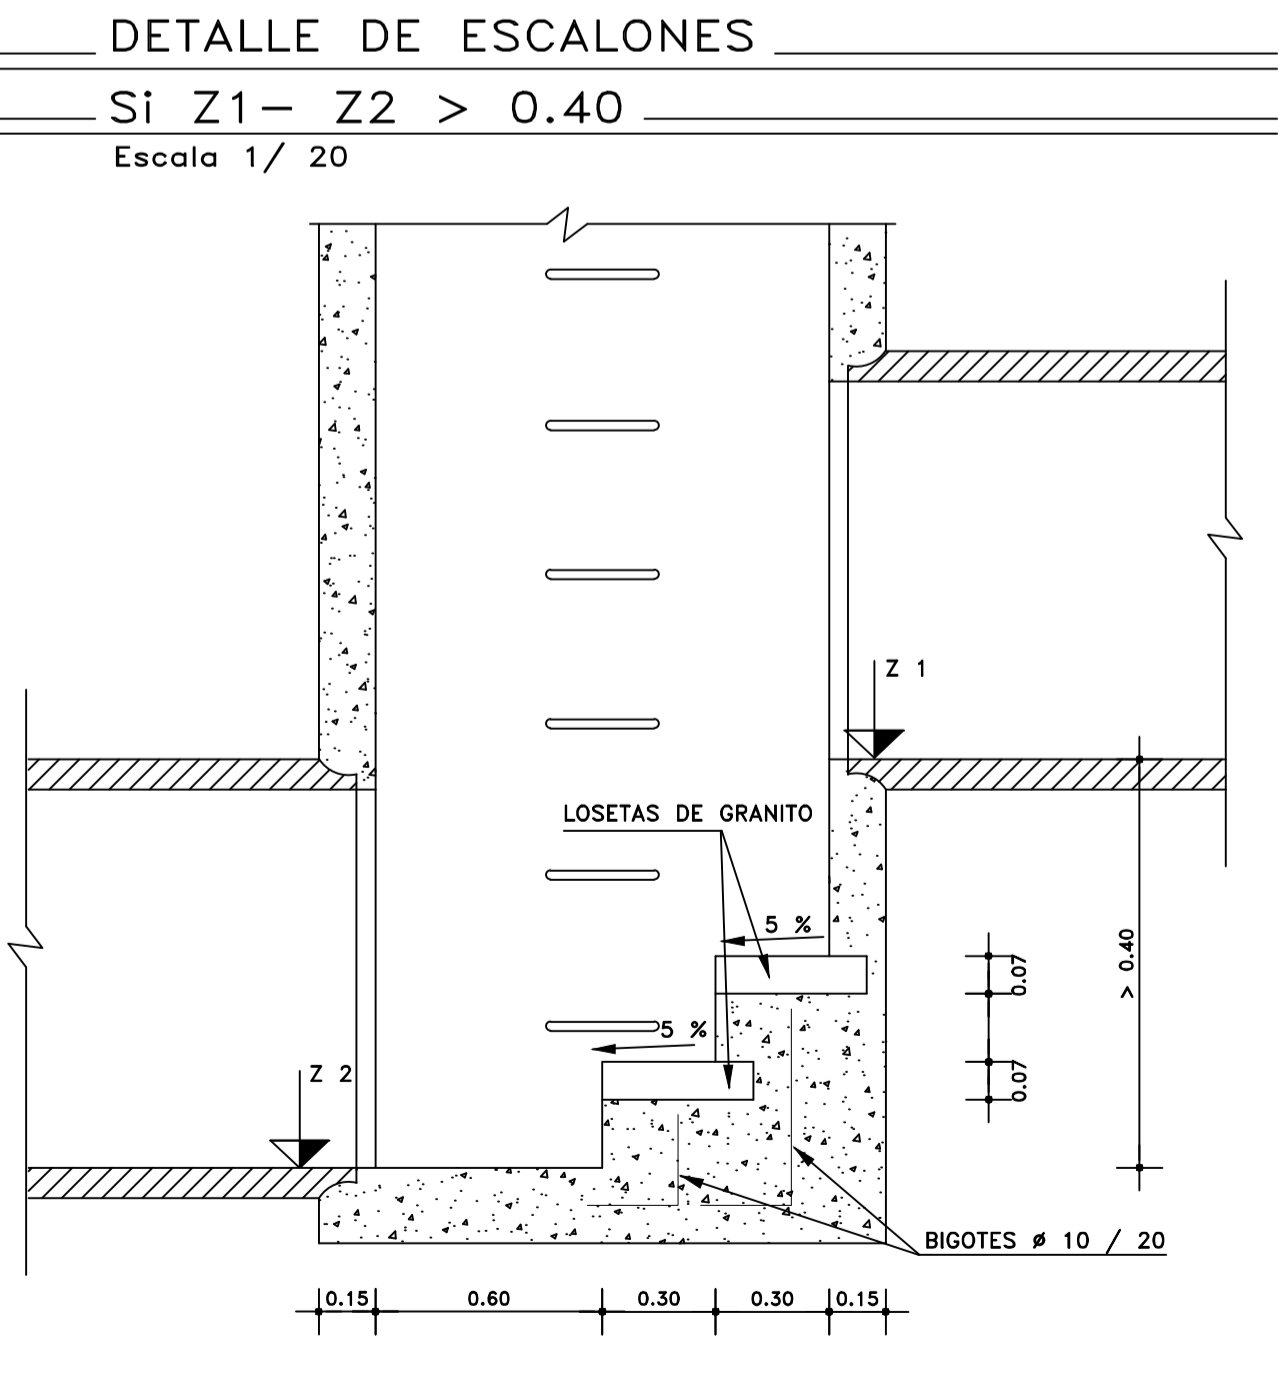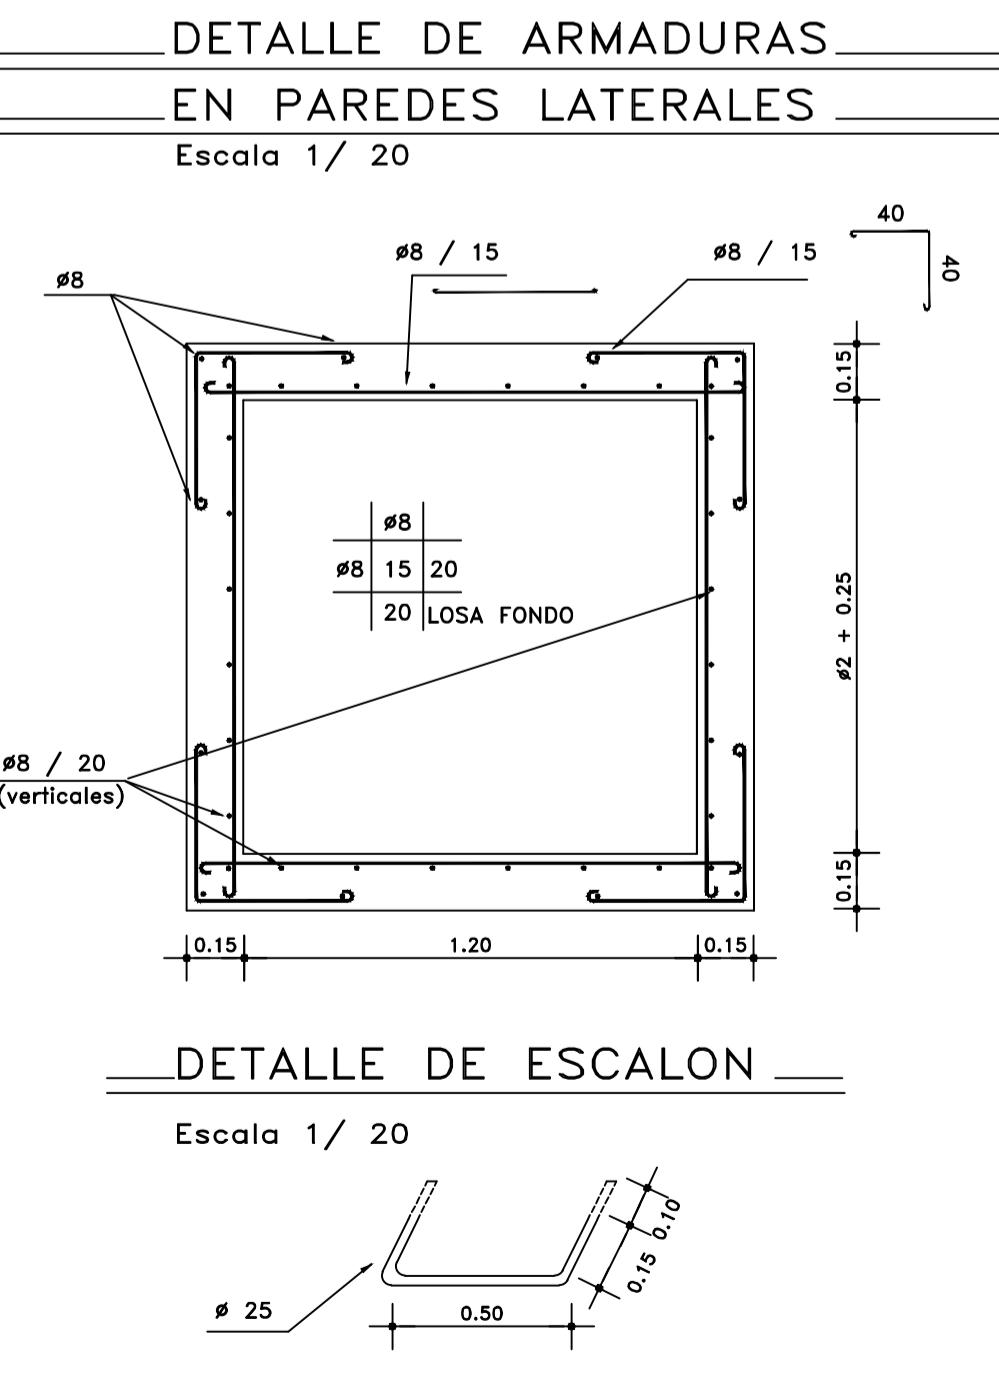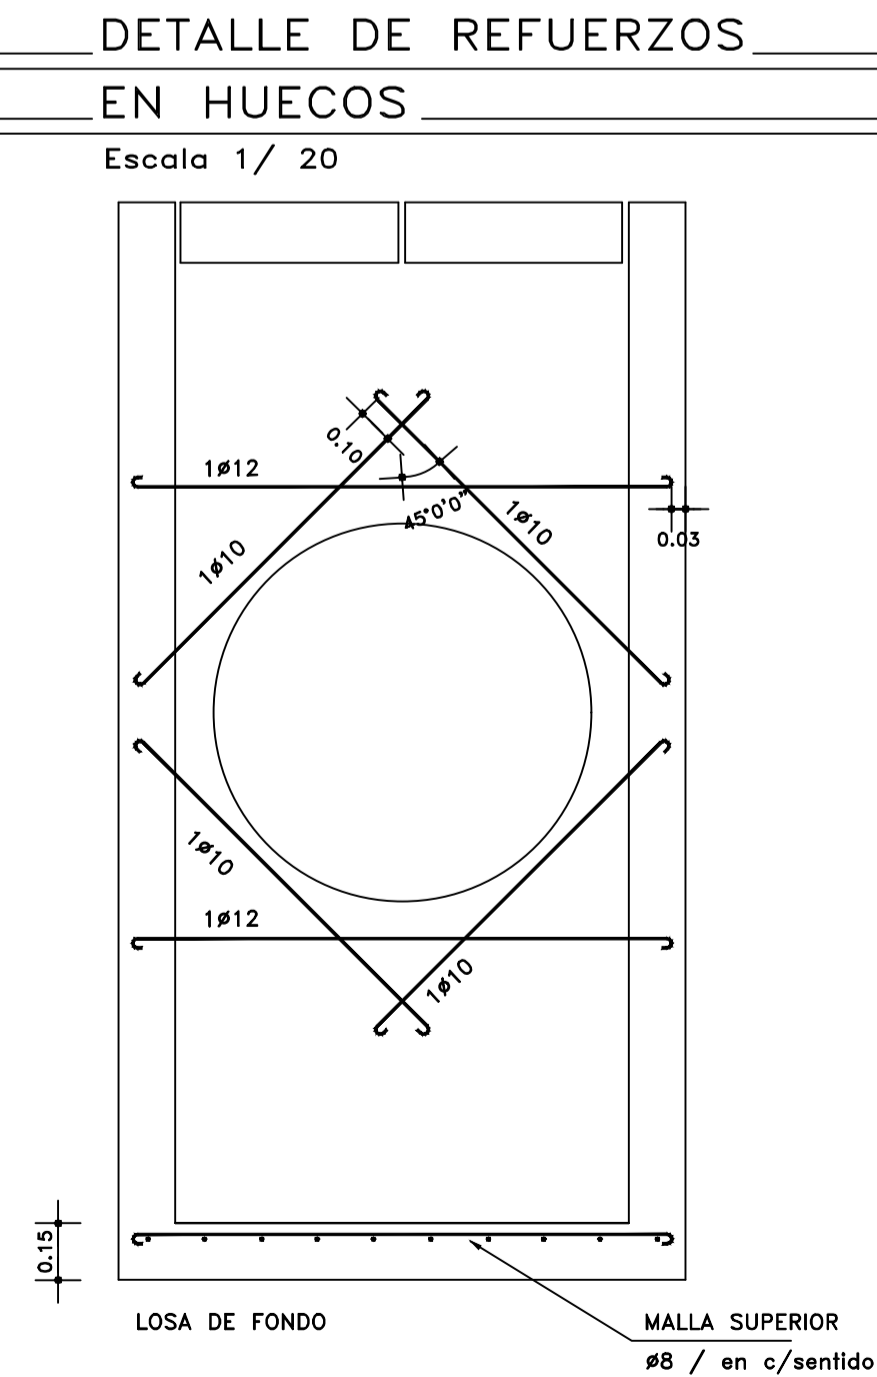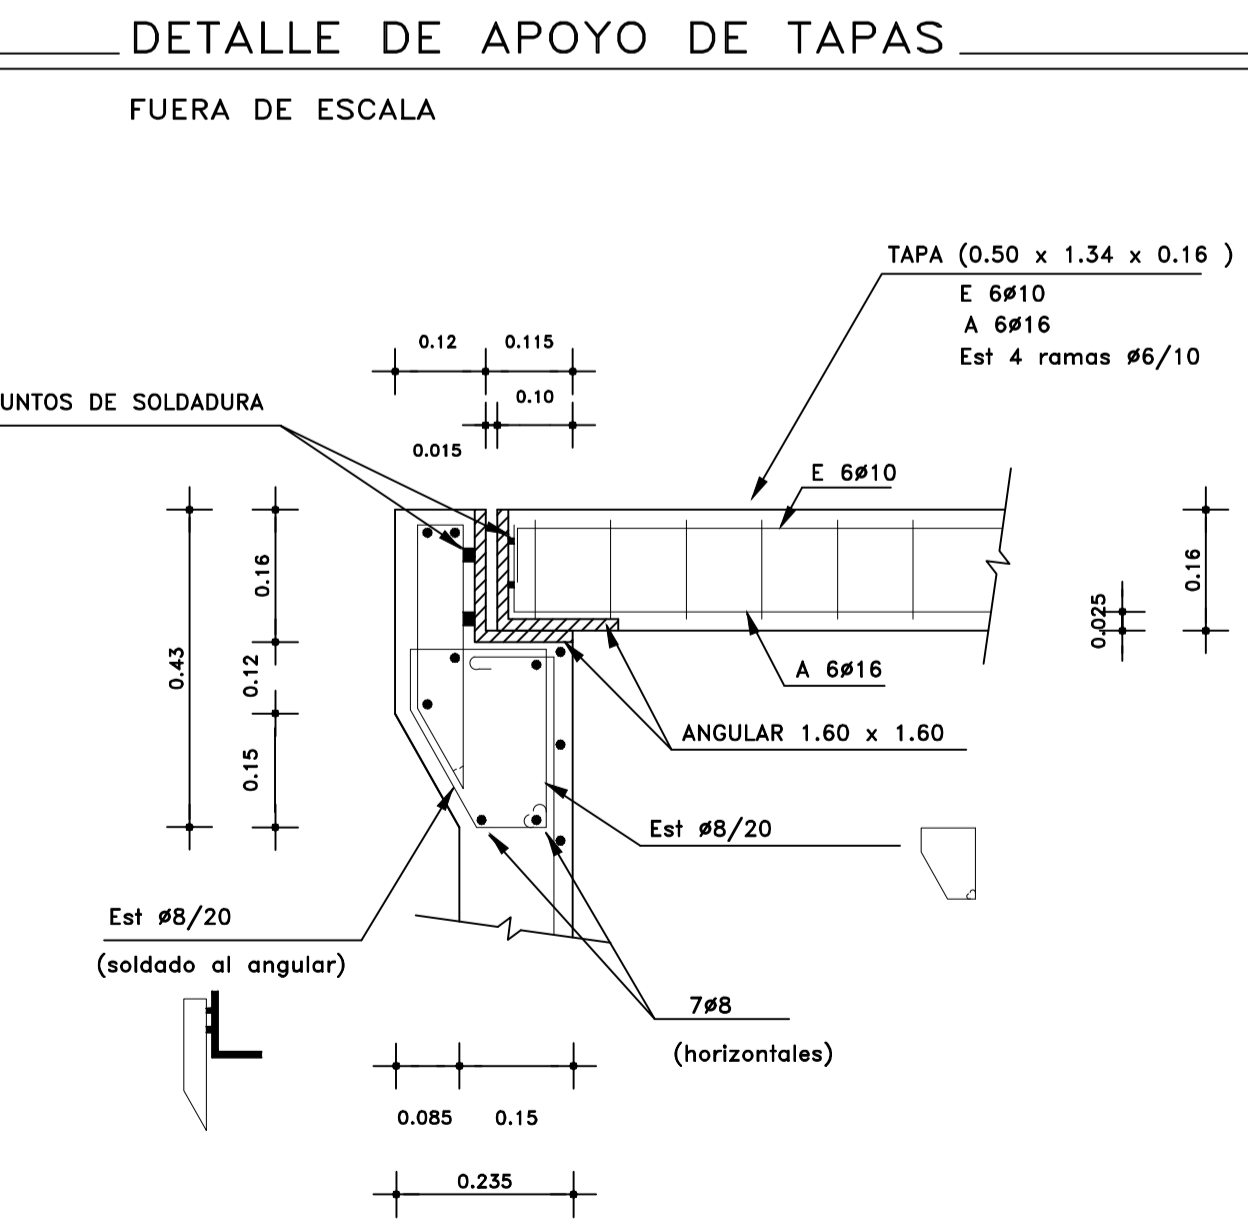

APROBACION FINAL				REVISIONES PARCIALES				PLANO SUSTITUIDO POR:			
DIRECTOR	Ing. Jorge Alsina			NOMBRE				PLANO N° - REVISION N°	FECHA	FIRMA	
PROYECTISTA/S	Ing. S. Pagalday										
RELEVAMIENTO								ARCHIVO DIGITAL	ESCALA	EXPEDIENTE	
AYUDANTE/S	C. Pastori			DIBUJO	C. Pastori			15-CAM INSP GRANDES DIAMETROS.DWG	1 / 20		

PLANOS GENERALES				FECHA :	
Cámaras de Inspección para grandes diámetros (superior o igual a 0.80 m)				PROYECTO N°	
				PLANO N° - REVISION N°	
				15	